


3 X 230/400V 50Hz  
In= 63 A Iz= 10 kA  
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S


„A JELEN TERVEKEN SZEREPLŐ ELOSZTÓ BERENDEZÉST AZ MSZ EN 61439-1:2012 ÉS AZ MSZ EN 61439-2:2012 SZABVÁNY  
„ELLENÖRZÖTT BERENDEZÉS”-RE VONATKOZÓ KRITÉRIUMAINAK TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELELVE KELL ELKÉSZÍTENI ! „



LEÁGAZÁSSZÁM		0	1	2
MEGNEVEZÉS		BETÁPLÁLÁS	"E"JELŐ ELOSZTÓ	SZÓKÓKÚT VEZÉRLŐ
TELJESÍTMÉNY (kW)		24,06	19,06	5,0
ÁRAMERŐSSÉG (A)				
VEZETÉK	TÍPUS	ÁRAMSZOLGÁLTATÓ TERVEZI ÉS	NYJ-J	NYJ-J
	KERM. (mm2)	LÉTESÍTI	5 X 25	5 X 10


- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.
- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.
- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK  
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!


<div>AKVILA-</div> <div>MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</div>	TERVEZŐ:  IFJ. SAS GYULA V-; EN-HÖ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY:	MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1		LAPOK SZÁMA: 2	
				LAP: 1		
		TERV:	"FM" JELŰ ELOSZTÓ	RAJZ SZÁMA	VERZIÓ	
				V - 4	1	
					KIVITELI TERV	2018.03.22.

# JEAN MÜLLER TÍPUSÚ MŰANYAG KÜLTÉRI SZEKRÉNY

## JM-160-N-3/3-SZ-FF




VÉDETTSÉG: IP 55  
MÉLYSÉG: 222 mm  
SZÍN: RAL 7032

<b>AKVILA-</b> MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ:  IFJ. SÁS GYULA V.; EN-HÓ; EN-ME; EN-VI; Vn; 02-0367 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1	LAPOK SZÁMA: <b>2</b>	
			LAP: <b>2</b>	
		TERV: <b>"FM" JELŐ ELOSZTÓ</b>	RAJZ SZÁMA: <b>V - 4</b>	<b>KIVITELI TERV</b>
				<b>2018.03.22.</b>

3 X 230/400V 50Hz  
In= 63 A Iz= 6 kA  
ÉRTÉSVÉDELEM: TN-S

„A JELEN TERVEKEN SZEREPLŐ ELOSZTÓ BERENDEZÉST AZ MSZ EN 61439-1:2012 ÉS AZ MSZ EN 61439-2:2012 SZABVÁNY  
„ELLENŐRZÖTT BERENDEZÉS”-RE VONATKOZÓ KRITÉRIUMAINAK TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELELVE KELL ELKÉSZÍTENI ! „

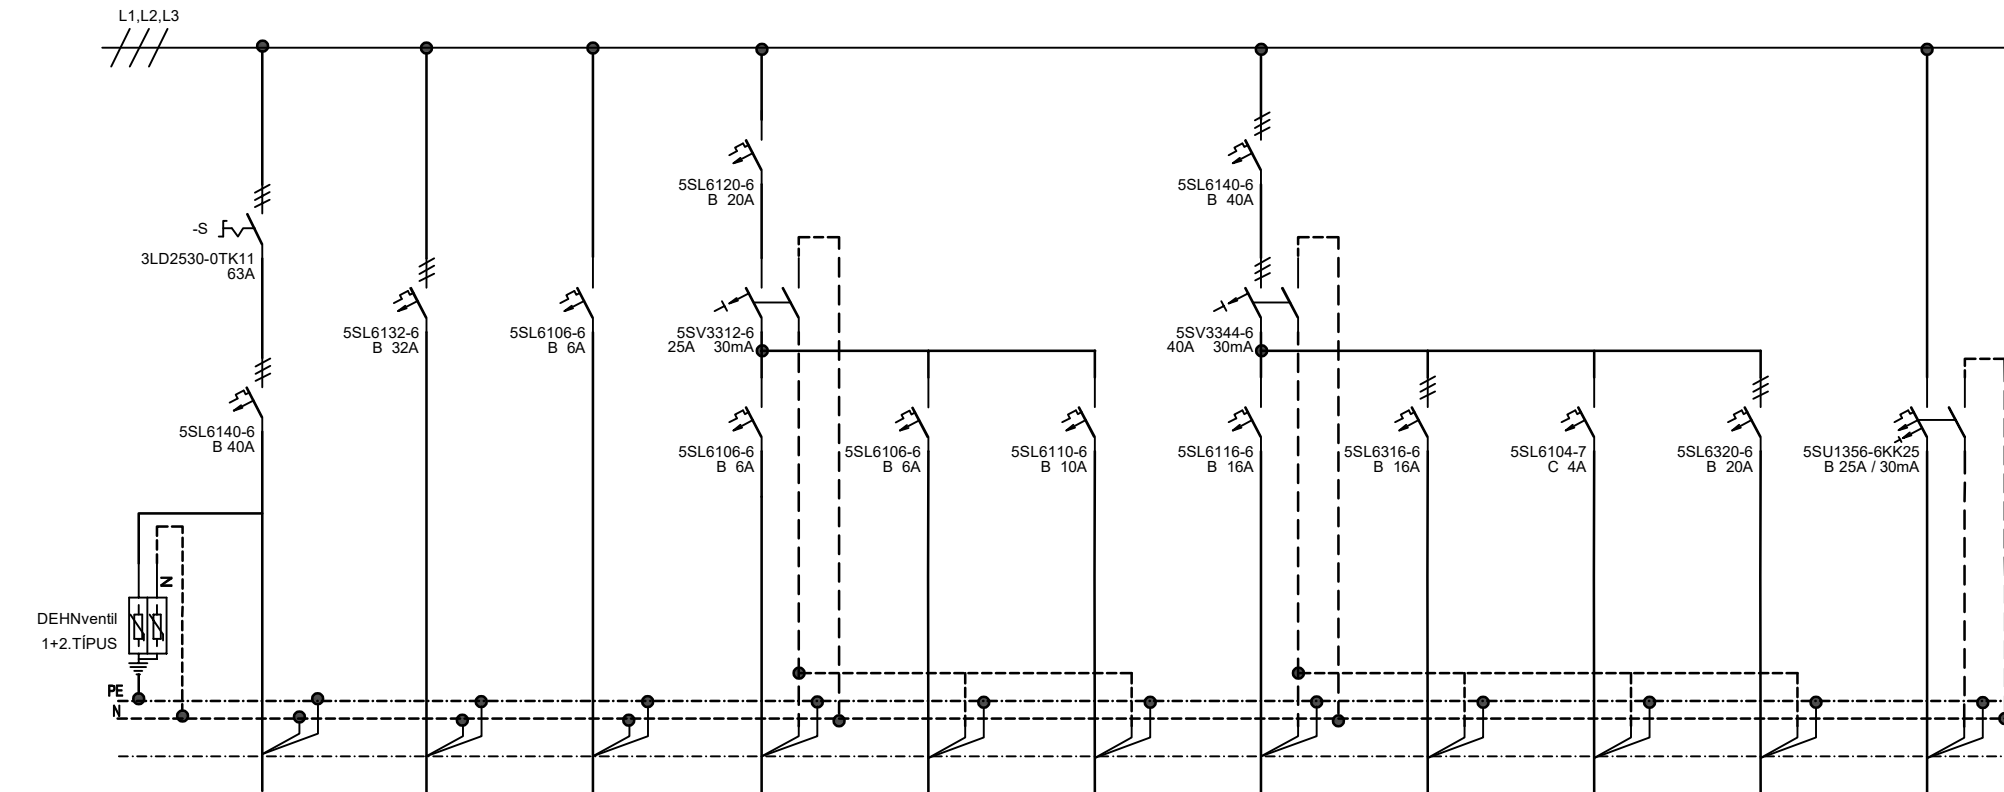

Sorkapocs szám:

0,5


LEÁGAZÁSSZÁM											
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS	MEGLÉVŐ FŐELOSZTÓ	IRÁNYFÉNY ÉS BIZT. VILÁGÍTÁS	KÜLSŐ VILÁGÍTÁS	TEAKONYHA VILÁGÍTÁS	EMELET KÜLÖNTEREM VILÁGÍTÁS	TEAKONYHA DUGALJ	IPARI MOSÓGATÓGÉP	ÁTEMELO SZIVATTYÚ	TŰZHELY	SPLIT KLÍMA KÜLTÉRI EGYSÉG
TELJESÍTMÉNY (KW)	38,12 / 19,06	10,0	0,1	0,1	0,15	0,45	6,0	7,6	0,28	8,0	1,86
ÁRAMERŐSSÉG (A)											
VEZETÉK	TÍPUS	NYJ	NYJ	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM
	KERM. (mm2)	5 X 25	5 X 10	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 3 X 2,5	5 X 2,5	3 X 1,5	5 X 2,5	3 X 2,5

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.


- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELÖLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTŰNTETNI.

- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTŰNTETNI.


A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK  
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

<div>AKVILA-</div> <div>MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</div>	TERVEZŐ:  IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY:	MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1		LAPOK SZÁMA: 2		
		TERV:	"E" JELŰ ELOSZTÓ	LAP: 1			
				RAJZ SZÁMA	VERZIÓ		
				V - 5	1	KIVITELI TERV	2018.03.22.

# SIEMENS ALPHA 400 SÜLLYESZTETT LEMEZHÁZAS ELOSZTÓ



950mm




550mm

VÉDETTSÉG: IP 31  
MÉLYSÉG: 140 mm  
SZÍN: RAL 7032

LEÁGAZÁSSZÁM					
MEGNEVEZÉS	SPLIT KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG	EMELETI KÜLÖNTEREM DUGALJ	TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK
TELJESÍTMÉNY (KW)	1,88	2,0			
ÁRAMERŐSSÉG (A)					
VEZETÉK	TÍPUS	NYM	NYM		
	KERM. (mm2)	3 X 2,5	3 X 3 X 2,5		

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.
- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELÖLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.
- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK  
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

<div>AKVILA-</div> <div>MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</div>	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	LAPOK SZÁMA:			
	IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1	2			
		TERV:	LAP:	2		
			RAJZ SZÁMA	VERZIÓ		
		"E" JELŰ ELOSZTÓ	V - 5	1	KIVITELI TERV	
					2018.03.22.	