


ALAPRAJZ:

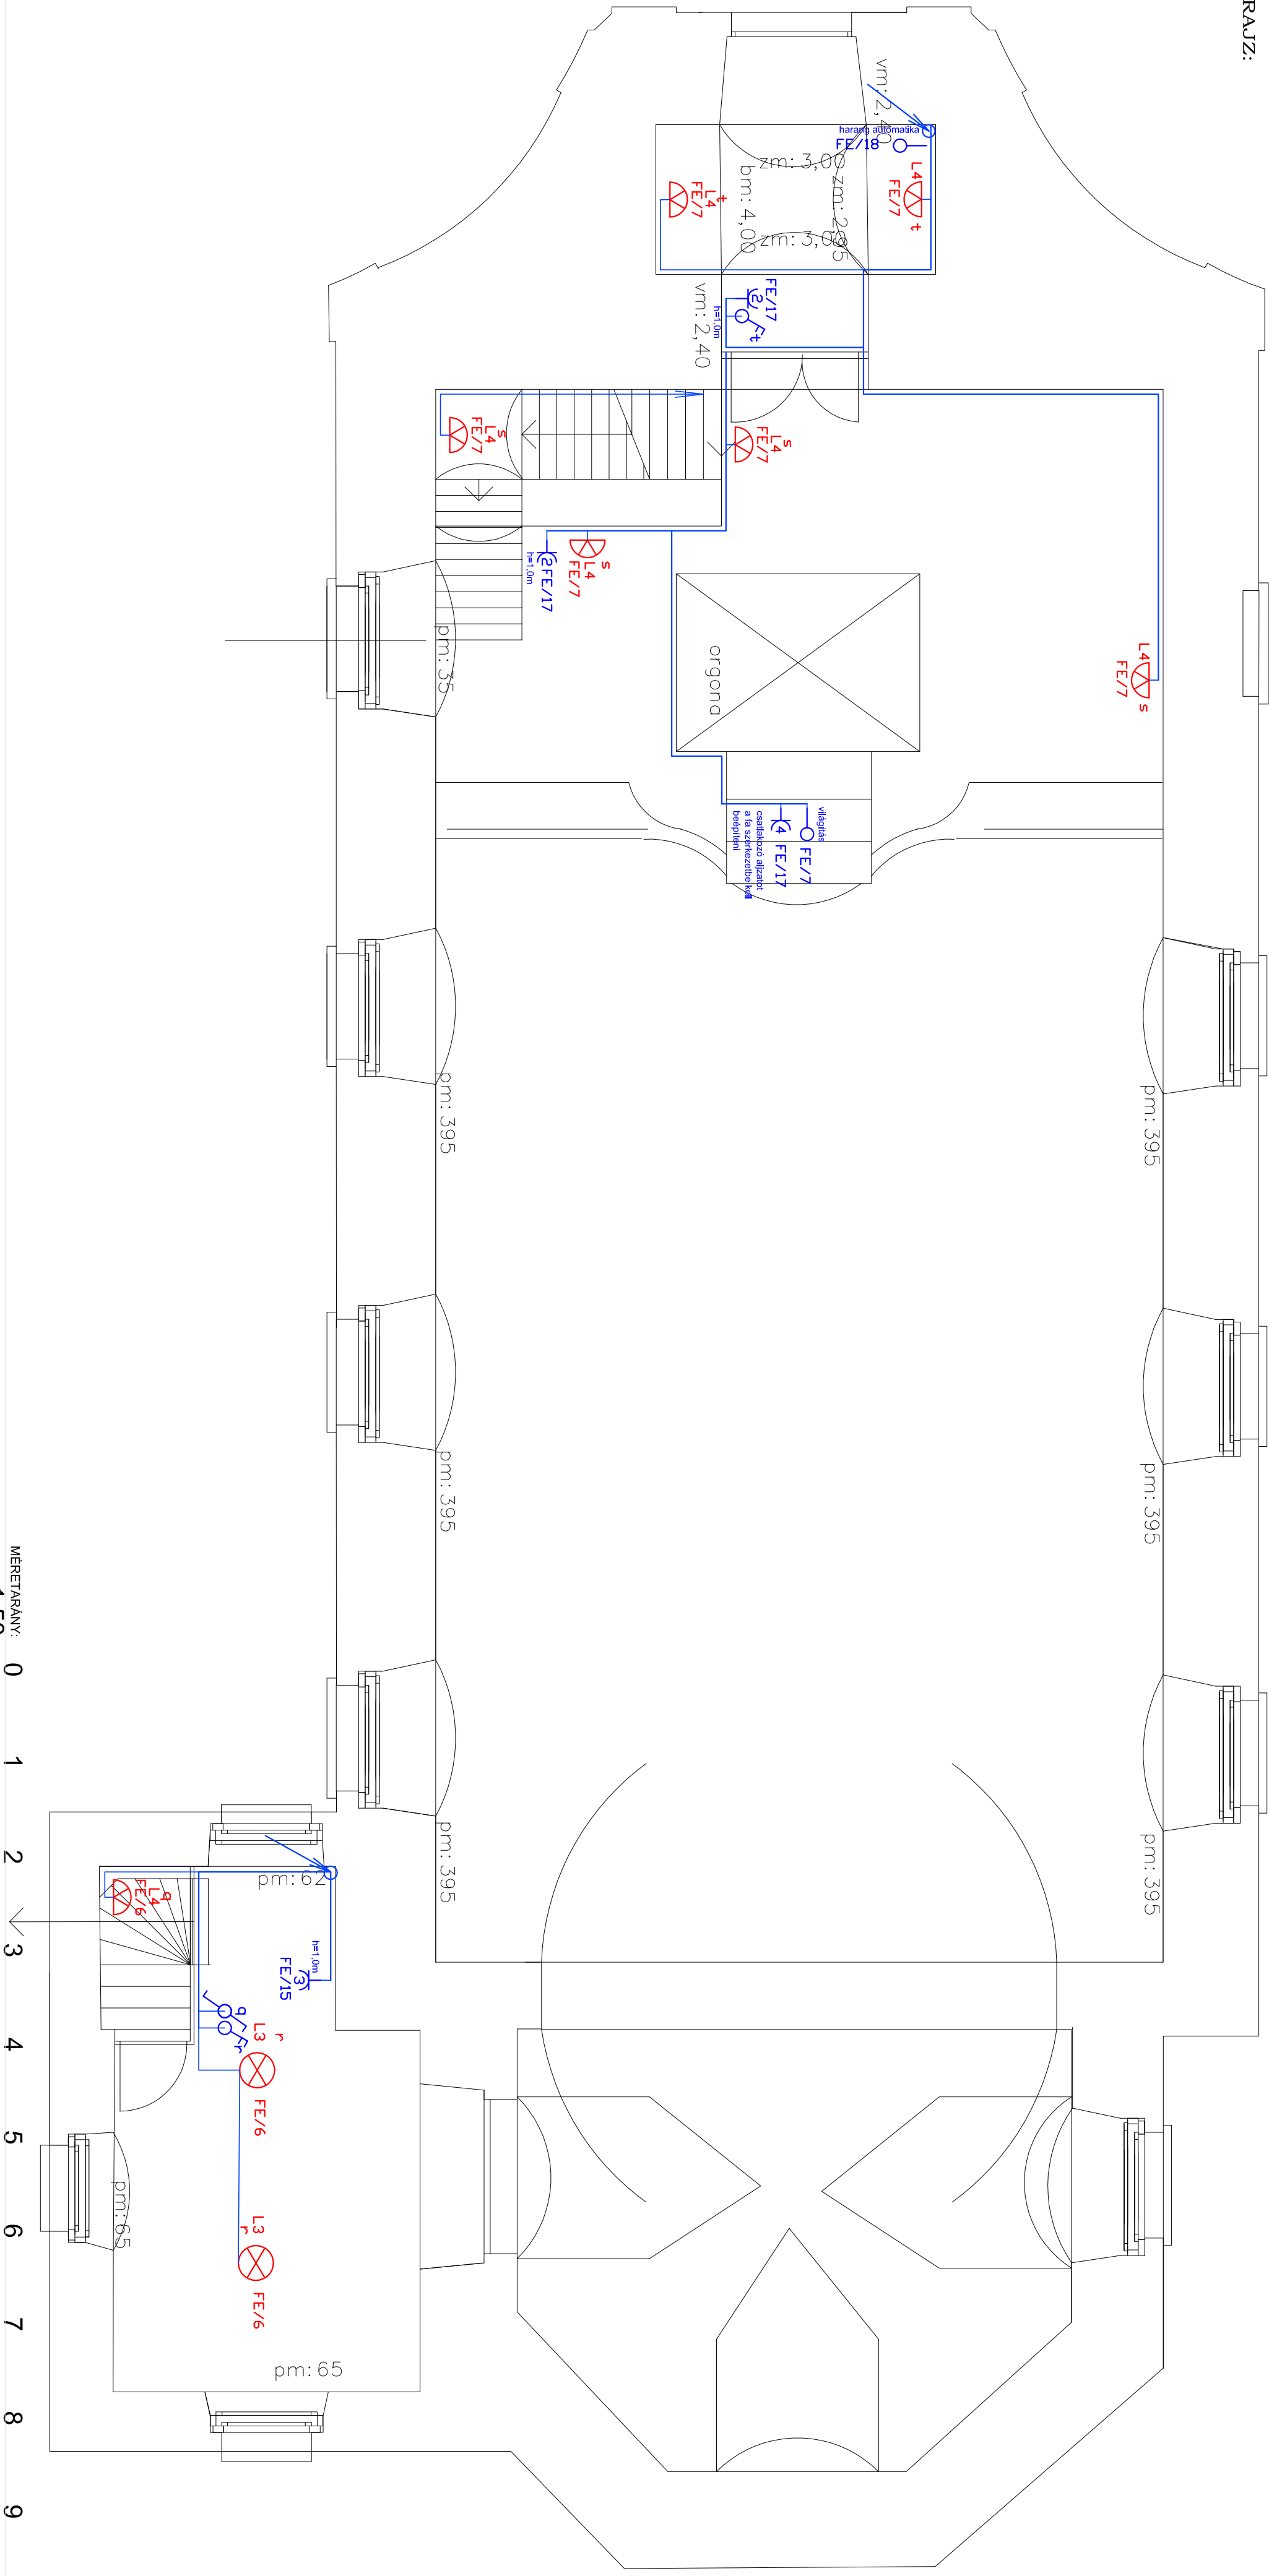

JELMAGYARÁZAT:

	Oldalfali lámpatest, kültéri
	Oldalfali lámpatest, kültéri, min IP44
	mozgásérzékelővel
	menyyezeti lámpatest kiállítás
	Oldalfali lámpatest, beltéri
	fényvető, kiállítás
	csillár kiállítás
	csillár kapcsoló süllyesztett
	képfólusú kapcsoló süllyesztett
	válto kapcsoló süllyesztett
	dupla válto kapcsoló süllyesztett
	2p+t dugalj süllyesztett 16A
	világos elosztó
	erősáramú vezeték, védőcsőben

MEGJEGYZÉSEK:

ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN/NULLÁZÁS
FESZÜLTSG: 3 X 230/400 V-50Hz

A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
A dokumentáció a tervező szellemi terméke és tulajdona, mindennemű az eredeti megadásától eltérő felhasználása tilos, kivéve a tervező beleegyezése esetén. A tervek csak együtt értelmezhetők, az összefüggések megértése végett. A tervek együtt kell kezelni a szakági tervekkel, ellenmondatás esetén a tervezőknek jelezni kell! Minden méret és színt a helyszínen ellenőrizendő! A kiadott tervektől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet, az alkalmazott technológiáknál, anyagoknál a mindenkor gyártó "Alkalmazástechnikai útmutató" -jában leírtakat be kell tartani. Tartozékszerveket (vö. pillér, fal, födém) ábrázolás, bevezetés csak a statikai terv szerint, illetve a statikus tervező hozzájárulásával lehet!



Tervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda

MUNKA:

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA
ÜTEMEZETT MEGVALÓSÍTÁSSAL
7703 VILLÁNY, MÁTHIASZ JÁNOS UTCA, HRSZ.:797
ERŐSÁRAMÚ ÉPÜLETVILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓ

RAJZ:

EMELET - ERŐSÁRAMÚ INSTALLÁCIÓ

VILLAMOS TERVEZŐ:	V-02-01287	VILLAMOS TÁRS TERVEZŐ:	MÁNDITY MIKLÓS VN-77201601
RAJZ:	EMELET - ERŐSÁRAMÚ INSTALLÁCIÓ	TERV FAJTA:	KIVITELI

RAJZSZÁM:

V-02

MÉRETARÁNY:

1:50

RAJZTARTOMÉNY:

297 x 680

MUNKASZÁM:

2017 / 212

TERV FAJTA:

KIVITELI

DÁTUM:

2017. 12. 06.