



ALAPRAJZ:

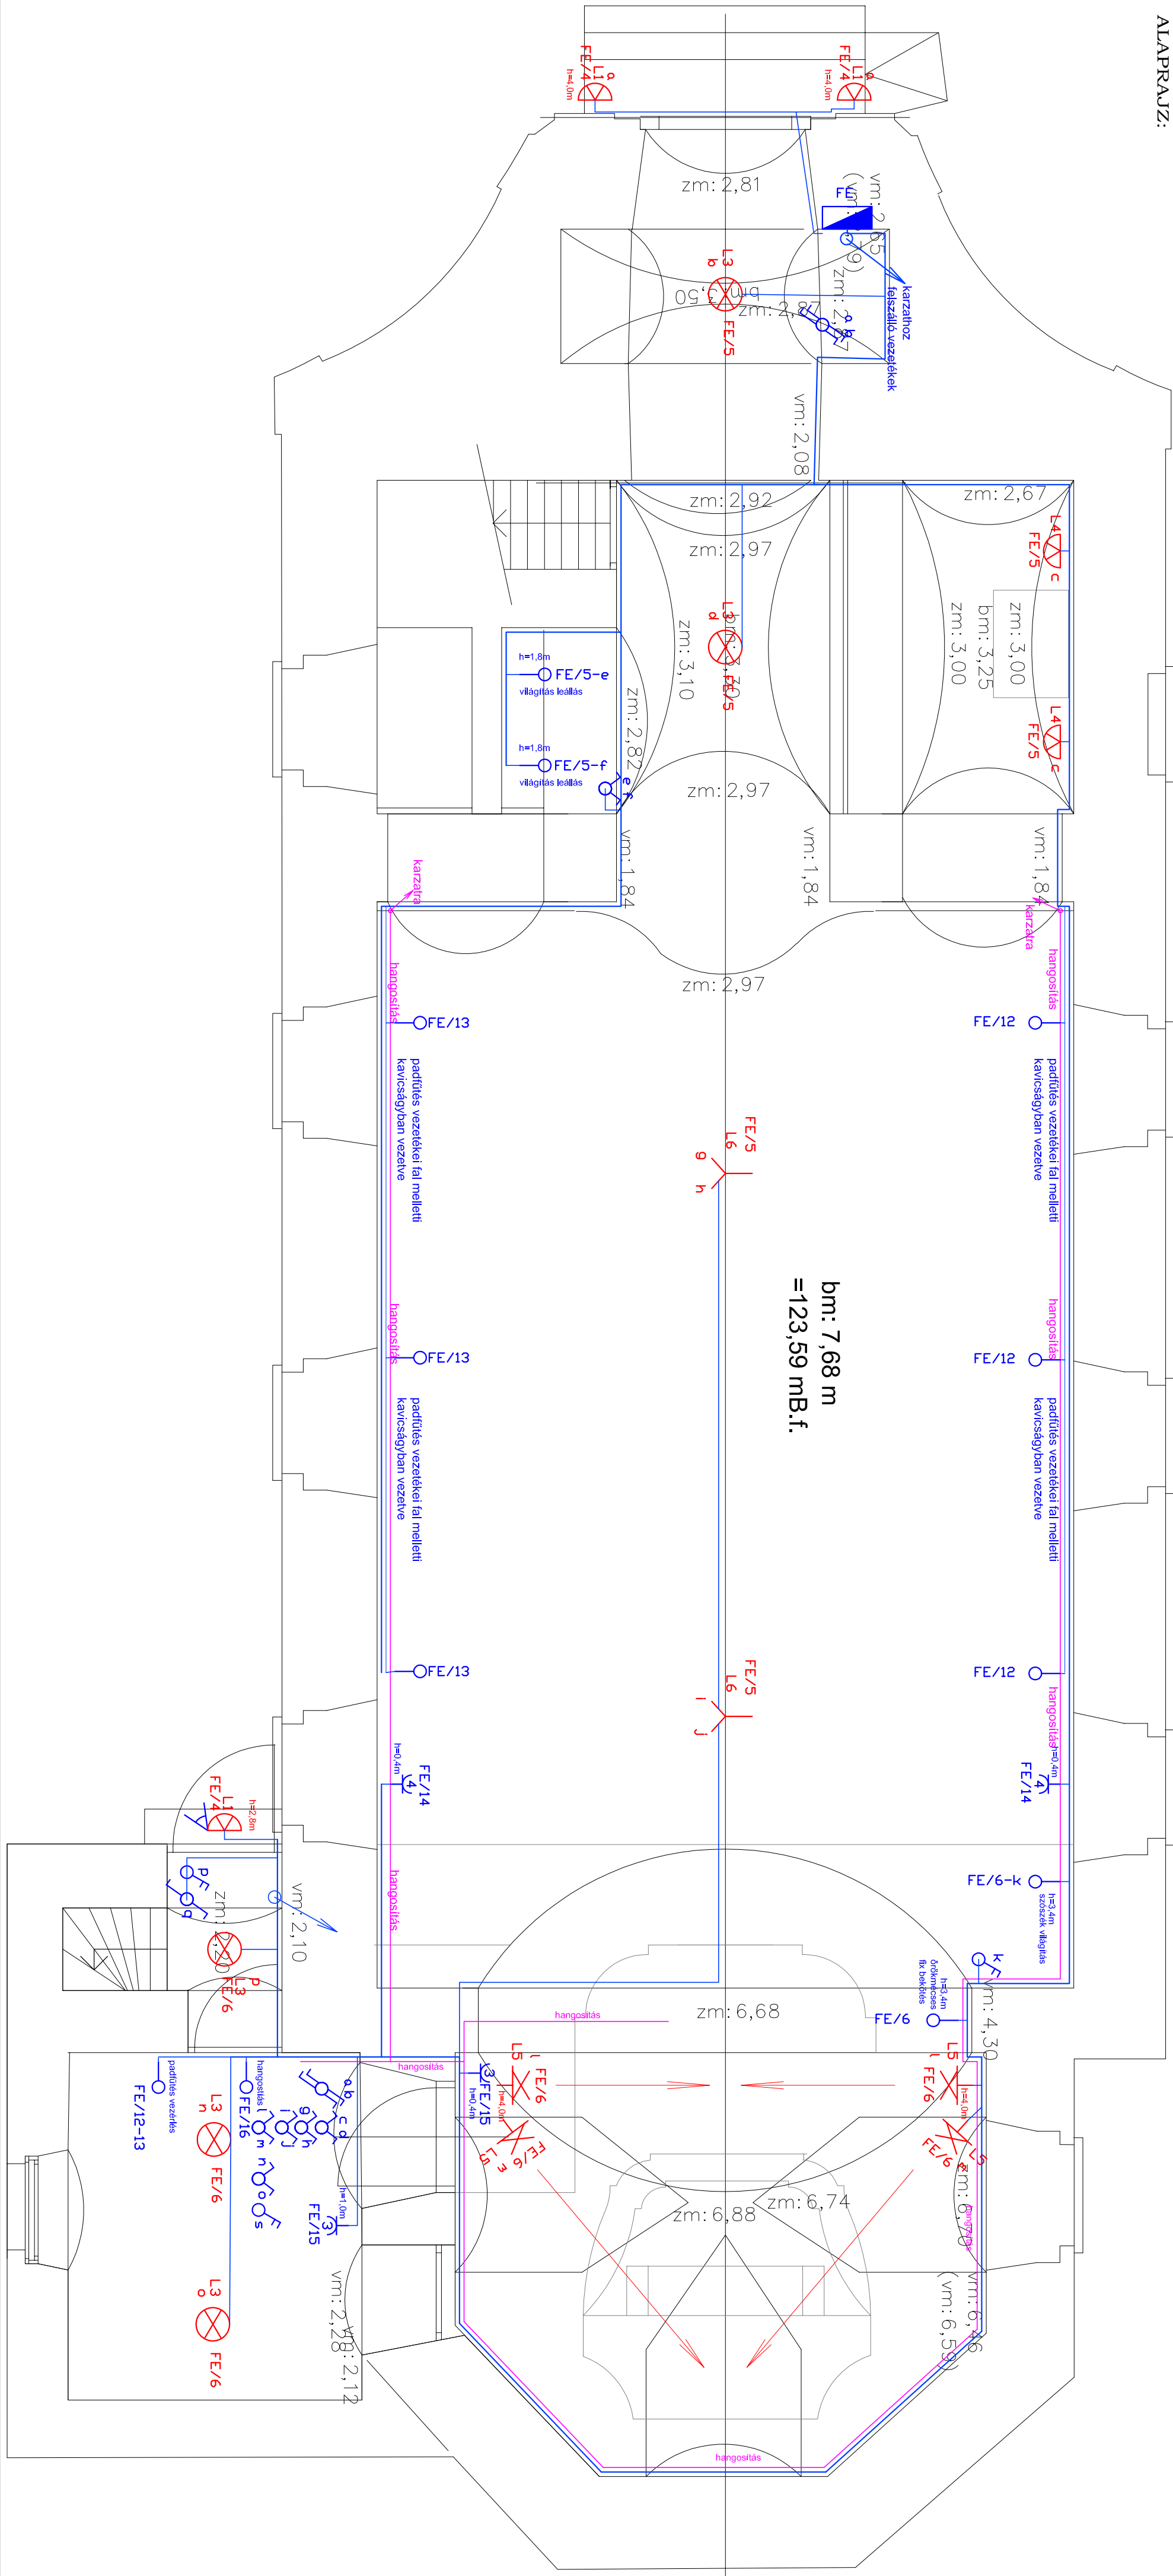

JELMAGYARÁZAT

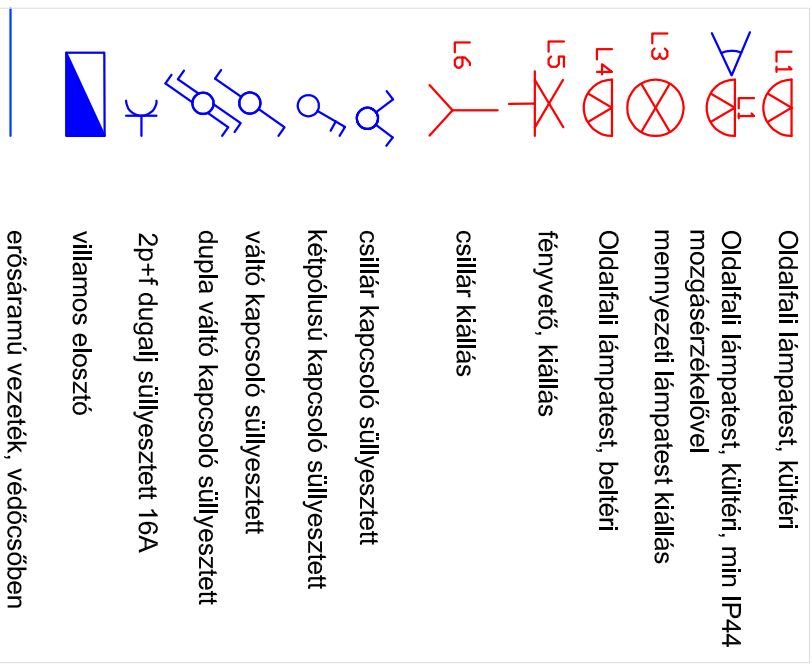

Oldalirali lámpatest, kültéri

Oldalirali lámpatest, kültéri, min mozgásérzékelővel

menyvezeti lámpatest, kiállás

Oldalirali lámpatest, beltéri

fényveő, kiállás

csillár kiállás

csillár kapcsoló süllyesztett

kétpólusú kapcsoló süllyesztett

válto kapcsoló süllyesztett

dupla válto kapcsoló süllyesztett

2p+f dugali süllyesztett 16A

villamos elosztó

MEGJEGYZÉSEK:

ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN/NULLÁZÁS
FESZÜLTSG: 3 X 230/400 V-50Hz

A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

A dokumentáció a tervező szakleltár írásműve és tulajdonja, mindennemű az eredeti magyarázó elvű felhasználása tilos, kivéve a tervező beleegyezése esetén. A terveknek csak egyúttal értelmezhetők, az összefüggések megértése végett. A tervekkel együtt kell kezelni a szakági tervekkel, elhelyezésük esetén a tervezésnek jellezni kell. Minden mérlet és szint a helyszínen ellenőrizendő! A ládoztól tervekkel ellentét csak tervező jóváhagyásával lehet. Az alkalmazott technológiáknál, anyagoknál a mindenkor gyártó „Alkalmazástechnikai útmutató”-jában leírtakat be kell tartani. Tűzbiztonságkezelés (vö. pillér-, fal, földön) átlós, bevezetés csak a statikai terv szerint, illetve a statikus tervező írásbeli hozzájárulásával lehet!



Tervező és Mérnöki Tanácsadó Iroda

7634 Pécs, Új Fásor 31.
Adószám: 66172776-1-22
Tel: +36-30/428-8397
@mail: mm.terv@gmail.com
web: mm-terv.hu

MUNK

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJTÁSA
ÜTEMEZETT MEGVALÓSÍTÁSSAL
7703 VILLÁNY, MATHIASZ JÁNOS UTCA, HRSZ.:797
ERŐSÁRAMÚ ÉPÜLETVILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓ

RAJZSZÁM:
V-01
 MÉRETÁRÁNY:
1:50
 RAJZLAP MÉRLET (mm):
297 x 780
 MUNKASZÁM:

RAUCLAP MIEREI (mm):
297 x 780

MUNKASZÁM:

RAJZ:

FÖLDSZINT - ERŐSÁRAMÚ INSTALLÁCIÓ

TERV FAJTA:

KIVITELI

MÉRETARÁNY:

1:50

V-02-01287
VN-77/2016/01

VILLAMOS
TÁRS TERVEZŐ:

DATUM:
2017. 12. 06.